

# BITTE BEACHTEN!

## Merkblatt DWA-M 732

Abwasser aus Brauereien

September 2010


### Korrekturhinweis von August 2022

Seite 27, zu 7.4.2.2.1, rechte Spalte, 2. Satz: Bitte ersetzen Sie die Einheit ml/l durch ml/g.

„Ein gutes Absetzverhalten ist bei Schlammindizes von 120 ~~ml/l~~ **ml/g** bis 180 ~~ml/l~~ **ml/g** zu erwarten.“

### Korrekturhinweis von Oktober 2013

Seite 23, zu 7.2, Bild 3: Bitte ergänzen Sie zu Sudhaus den Wert 0,076.

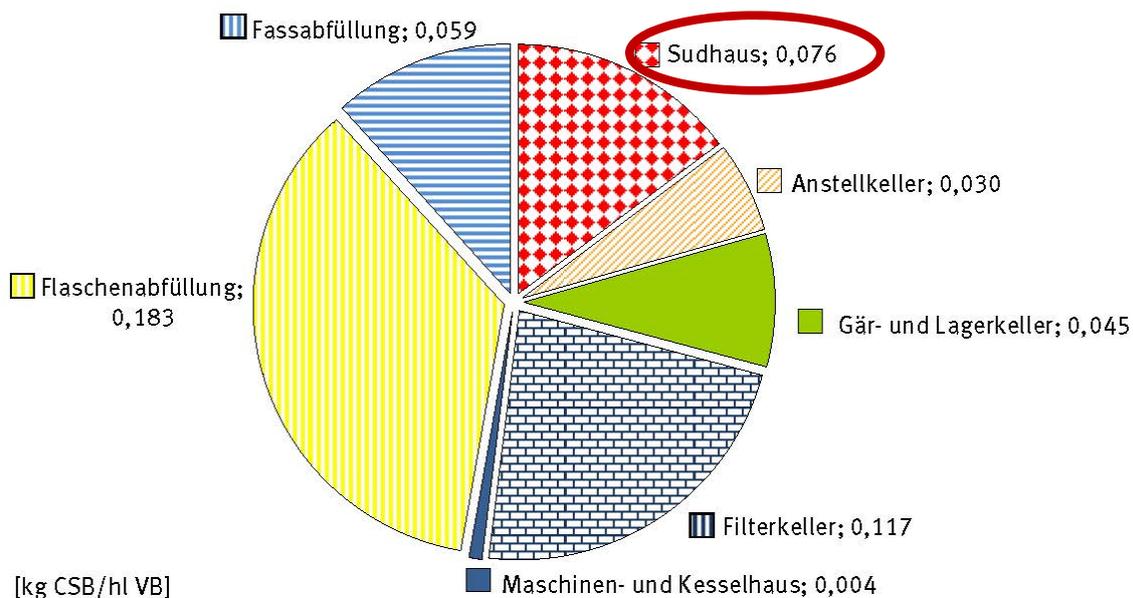

**Bild 3: Spezifische CSB-Frachten aus den Abteilungen einer Großbrauerei**  
(Daten der Arbeitsgruppe)